

INNOVOLTUS

New things under the sun



Warmtepomp Integratie

Inhoudsopgave

- Warmtepomp Integratie** 3
 - Wat betekent Smart Grid Ready? 3
 - Smart Grid Ready Modi 3
- Over Deze Pagina** 5
- Toevoegen warmtepomp aan Jullix** 5
 - Warmtepomp Aanmaken en Configureren 6
 - Stap 1: Een Warmtepomp Aanmaken 6

Warmtepomp Integratie



Deze handleiding is nog steeds in ontwikkeling.



Innovoltus zal enkel kunnen **ondersteuning** geven op de configuratie tussen **Jullix** en **Shelly**.

Alle apparaten aangestuurd door Shelly zijn niet ter ondersteuning van Innovoltus.



Onze **Shelly integratie voor warmtepompen** is op dit moment nog niet volledig commercieel gereleased. Deze moet aangevraagd worden per installatie, om hiervan gebruik te maken.

Warmtepompen zijn een essentieel onderdeel voor duurzame woningen en gebouwen, omdat ze efficiënte oplossingen bieden voor zowel verwarming als koeling.

Binnen ons **Energiebeheersysteem (EMS)** kunnen warmtepompen worden aangestuurd en geoptimaliseerd met behulp van de **Smart Grid Ready (SGR)** contacten.

Het **Jullix EMS** systeem maakt **geavanceerde controle en monitoring van warmtepompen** mogelijk, wat bijdraagt aan **efficiënt energiebeheer**.

Wat betekent Smart Grid Ready?

Smart Grid Ready (SGR) is een kenmerk van moderne warmtepompen dat externe apparaten, zoals een energiebeheersysteem, in staat stelt om de warmtepomp aan te sturen.

Deze functionaliteit stelt warmtepompen in staat hun werking aan te passen op basis van externe signalen, wat de volgende voordelen biedt:

Lagere energiekosten: door te opereren tijdens daluren.

Bijdragen aan netstabiliteit: door het energieverbruik tijdens piekuren te verminderen.

Optimaliseren van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Smart Grid Ready Modi

Warmtepompen kunnen in verschillende **Smart Grid Ready (SGR)** modi werken om het energieverbruik en de netintegratie te optimaliseren.

Deze **modi** omvatten:

- **Normale modus (Normal Operation Mode):**

De warmtepomp werkt in zijn standaard energiezuinige modus zonder externe aansturing.

- **Geblokkeerde modus (Blocked Operation Mode):**

Blokkeert tijdelijk de werking van de warmtepomp voor maximaal twee uur per dag om het energieverbruik tijdens piekbelasting te verminderen.

- **Gestimuleerde modus (Encouraged Operation Mode):**

Verhoogt de activiteit van de warmtepomp om overtollige hernieuwbare energie te verbruiken, bijvoorbeeld door water te verwarmen of het verwarmingssysteem te laten draaien.

- **Geforceerde modus (Ordered Operation Mode):**

Geeft de warmtepomp expliciet opdracht om te draaien, hetzij normaal, hetzij met een verhoogde watertemperatuur voor het opslaan van extra thermische energie.

Warmtepompen voor warm water werken uitsluitend in de **Geforceerde modus (Ordered Operation Mode)**,

waarbij extra vermogen wordt gebruikt om water te verwarmen en thermische energie op te slaan voor later gebruik.

Door gebruik te maken van deze modi stelt Jullix warmtepompen in staat deel te nemen aan netoptimalisatie, energiekosten te verlagen en de integratie van hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen.

Deze modi zorgen er tevens voor dat de warmtepomp efficiënt werkt, terwijl het comfort van de gebruiker en de betrouwbaarheid van het systeem behouden blijven.

Op dit moment zijn volgende features ontwikkelt voor het aansturen van een warmtepomp.

Afhankelijk welke **werkingsmode** u heeft gekozen, zullen wij de warmtepomp aansturen via de **Shelly**.



Smart Grid Ready zal volgende modi gebruiken, namelijk **Normale modus (Normal Operation Mode)** en **Gestimuleerde modus (Encouraged Operation Mode)**.

Smart Grid Ready (warmtepompboiler) zal volgende modi gebruiken, namelijk **Normale modus (Normal Operation Mode)** en **Geforceerde modus (Ordered Operation Mode)**.

De modi zullen worden bepaald door de ingestelde waarde voor **Drempelwaarde Aan (kW)** en **Drempelwaarde Uit (kW)**.

Hieronder kan je de relais logica vinden, deze wij hanteren binnen Jullix.

Smart Grid Ready (warmtepompboiler)



Mode	Modus	Relais 0	Relais 1	Remark
0	Normale modus (Normal Operation Mode)	0 - open	0 - open	
1	<i>Geblokkeerde modus (Blocked Operation Mode)</i>	1 - close	0 - open	
2	Gestimuleerde modus (Encouraged Operation Mode)	0 - open	1 - close	
3	Geforceerde modus (Ordered Operation Mode)	1 - close	1 - close	


Over Deze Pagina

Op deze pagina kan je jouw warmtepompen en hun integratie met het EMS systeem beheren. Het **Jullix EMS** systeem biedt je de mogelijkheid om:


- Het energieverbruik van jouw warmtepomp in realtime te monitoren.
- Warmtepompen aan te sturen met behulp van Smart Grid Ready modi.
- Energieverbruik te optimaliseren op basis van netcondities en de beschikbaarheid van hernieuwbare energie.
- Deze pagina biedt een overzicht van jouw verbonden warmtepompen en hun configuraties, zodat je hun werking effectief kunt beheren en kunt zorgen voor efficiënt energiebeheer.

Toevoegen warmtepomp aan Jullix

Via de **warmtepomp configuratie**, dit kan je vinden onder  **Configuratie** -  **Warmtepomp**.

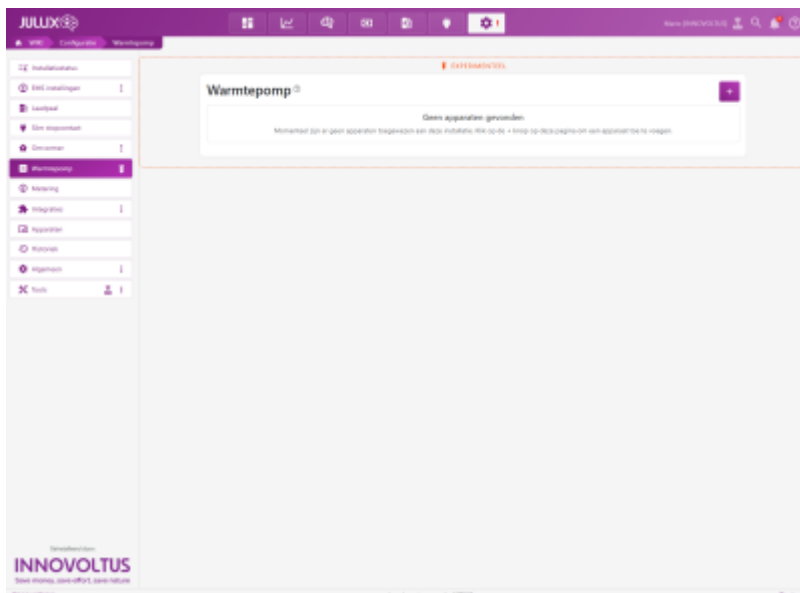

Rechtsbovenaan kan u klikken op de  om een warmtepomp toe te voegen.

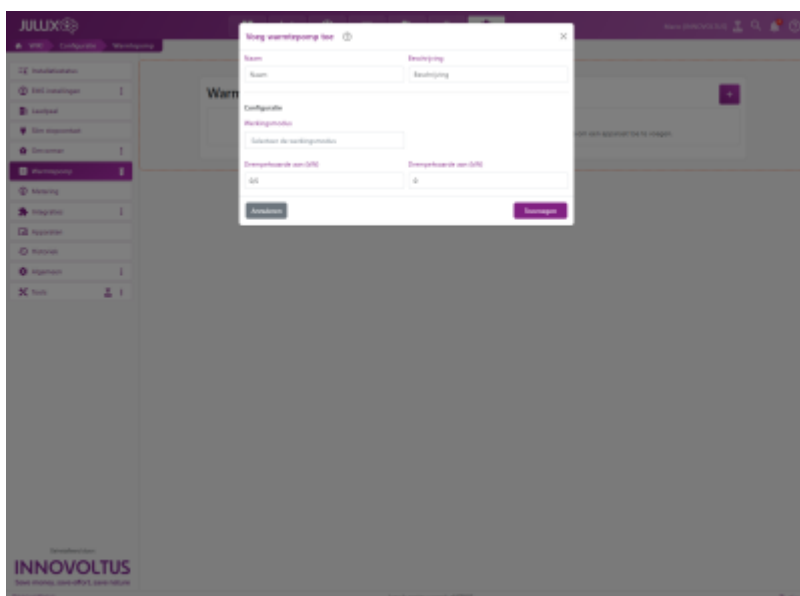

Warmtepomp Aanmaken en Configureren

Stap 1: Een Warmtepomp Aanmaken

Vul de Gegevens van de Warmtepomp in:

Voer de **Naam** van de warmtepomp in het daarvoor bestemde invoerveld in.
Geef optioneel een **Beschrijving** op om het doel of de locatie van de warmtepomp te specificeren.

Configureer de Warmtepomp:

Selecteer een **Werkingsmodus** uit het keuzemenu. Dit bepaalt hoe de warmtepomp zal functioneren (bijvoorbeeld Smart Grid Ready, Aan/Uit...).

Stel de **Drempelwaarde Aan (kW)** in. Dit definieert het vermogensniveau waarbij de **warmtepomp**

geactiveerd moet worden.

Stel de **Drempelwaarde Uit (kW)** in. Dit definieert het vermogensniveau waarbij de **warmtepomp gedeactiveerd** moet worden.

Voeg de Warmtepomp Toe:

Klik op de knop Toevoegen om de warmtepomp aan te maken.

Zodra de warmtepomp is aangemaakt, opent het systeem automatisch het venster voor apparaten, zodat je apparaten aan de warmtepomp kunt koppelen.



Innovoltus zal enkel kunnen **ondersteuning** geven op de configuratie tussen **Jullix** en **Shelly**.

Alle apparaten aangestuurd door Shelly zijn **niet ter ondersteuning** van **Innovoltus**.