

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management

SAJ HS2-series omvormer

Inhoudsopgave

| | |
|---------------------------------------|---|
| SAJ HS2-series omvormer | 3 |
| <i>Firmware omvormer</i> | 3 |



SAJ HS2-series omvormer

HS2-3~6K-S2
 HS2-5~10K-S2



Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET! Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt.

Firmware omvormer



De **SAJ HS2** moet de volgende firmware hebben voor een correcte werking met de Jullix.

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Display Board Version | v6.070 |
| Control Board Version | v1.040 |
| Sub-control version number | v65.535 |
| Module version No. | V2.000 |

3 FASIG

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Display Board Version | v1.080 |
| Control Board Version | v4.084 |
| Sub-control version number | v65.535 |
| Module version No. | V1.212 |




Op 2026/03/01\$\$ hebben we ontdekt dat er een regressie is in de curtailment-werking van de firmware updates van de SAJ HS2 driefasige omvormer. **Het opgelegde vermogens-/exportsetpoint wordt niet meer correct of niet consistent toegepast zoals in de hier vermelde firmwareversies. Dit betreft een wijziging/bug in externe omvormerfirmware (niet onze software) en kan leiden tot het niet halen van ingestelde limieten. </WRAP> == Jullix voeding == De Jullix wordt gevoed via een USB voeding.**



Voeding 5V USB-C

==== Modbus TCP ==== Configuratie omvormer ==== Raadpleeg de SAJ handleiding voor aansluiting op het netwerk via ethernet of Wi-Fi. ==== Ethernet Aansluiting ==== De Jullix wordt via het netwerk verbonden met de SAJ omvormer. Dit gebeurt via een optionele communicatie module. Het is belangrijk dat de omvormer verbonden is met hetzelfde netwerk als de Jullix.

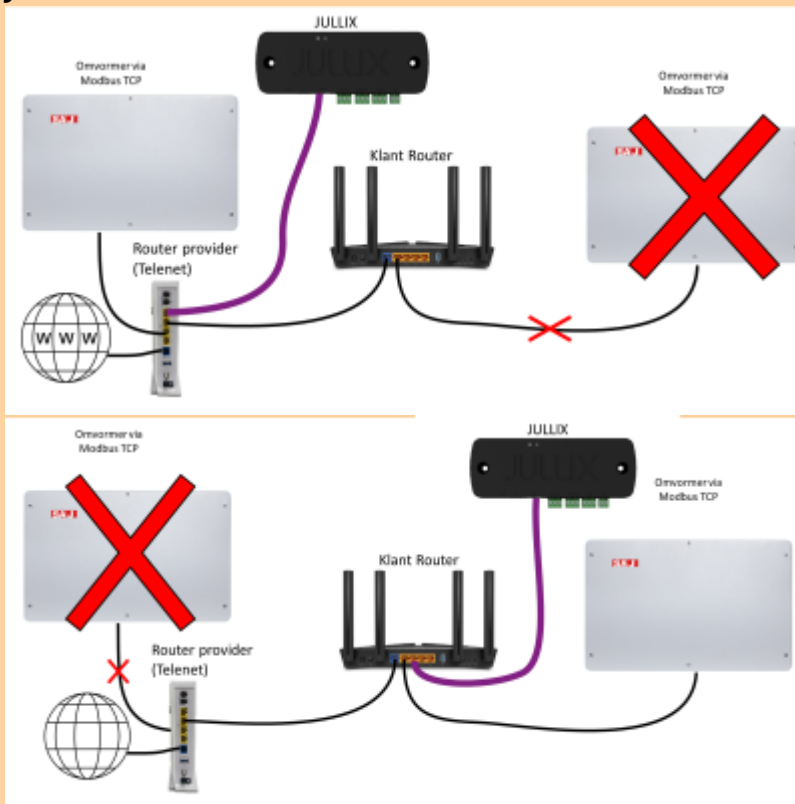

==== Jullix Modbus TCP

configuratie ====



Update de **Jullix** naar de laatste firmware!

In de **Jullix** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je een SAJ HS2 omvormer gebruikt, dan kies je step5x voor de configuratie van een ModBus-TCP connectie. Je kan vier dergelijke verbindingen configureren, je kiest de eerste die nog niet gebruikt is, bijvoorbeeld: Step 5a: Modbus TCP T


Bij Type **1** kies je Hybride en bij Manufacturer **2** kies je SAJ. Vervolgens bij Family **3** de reeks HS2 en ten slotte bij Device model **4** de omvormer SAJ HS2.


Bij Connection details geef je bij Hostname / IP **(5)** de hostname of het IP-adres van

de omvormer in. Als de omvormer dit ondersteund geef je bij voorkeur de Hostname in. Via Scan (5b) kan je het netwerk scannen naar de omvormer als je de hostname niet kent. In het lijstje van gedetecteerde apparaten kies je dan de omvormer (5c), de omvormer van SAJ zal je herkennen aan SAJ-xxxxxxx. Bij Port (6) de poort die is ingesteld in de omvormer, meestal is dat 502. En bij MODBUS station 7 geef je het modbus-adres in dat is ingesteld, meestal is dat 1.




Via Apply (8) worden de instellingen bewaard.
Let op: je kan een omvormer via bekabeld netwerk enkel binnen hetzelfde netwerk verbinden met Jullix. ===== Modbus RTU ===== ===== Configuratie omvormer ===== De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485). De Jullix en Extender communiceren aan 9600 bps, in de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. Het modbus-adres dient ingesteld of opgezocht te worden, dit Modbus adres moet in de Jullix of Extender ingesteld worden.
===== RS485 Aansluiting ===== De Jullix of Extender wordt verbonden met de SAJ HS2 via de EMS aansluiting van de omvormer. Je vindt de EMS connectie terug bij de communicatie interfaces.

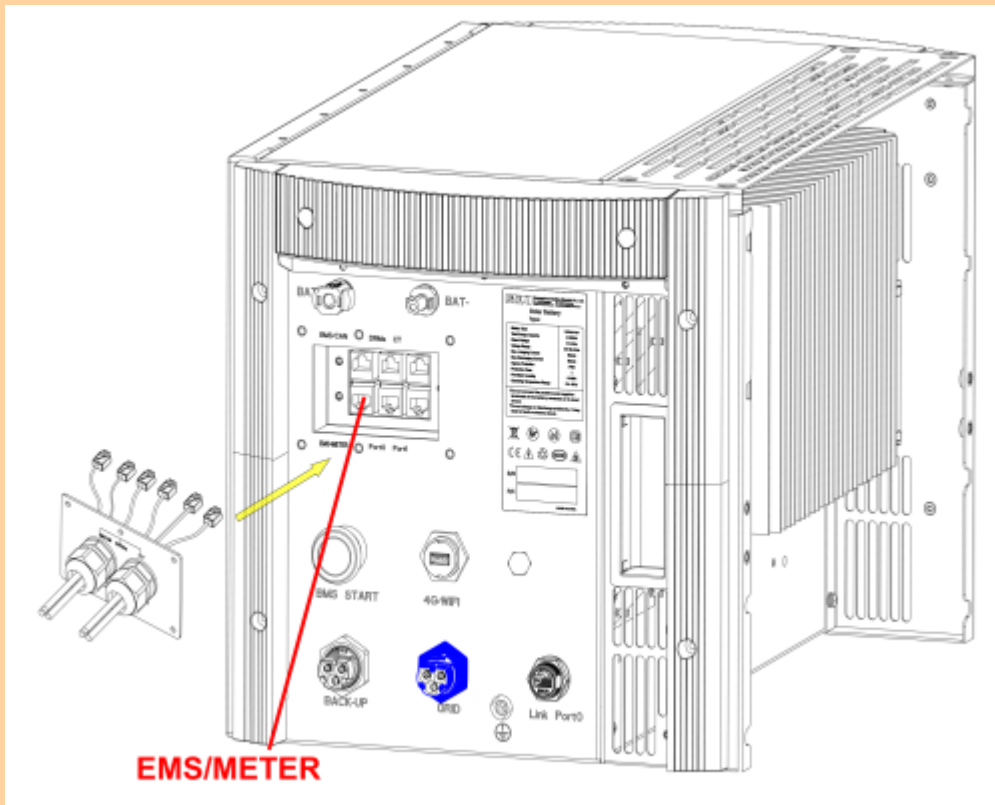

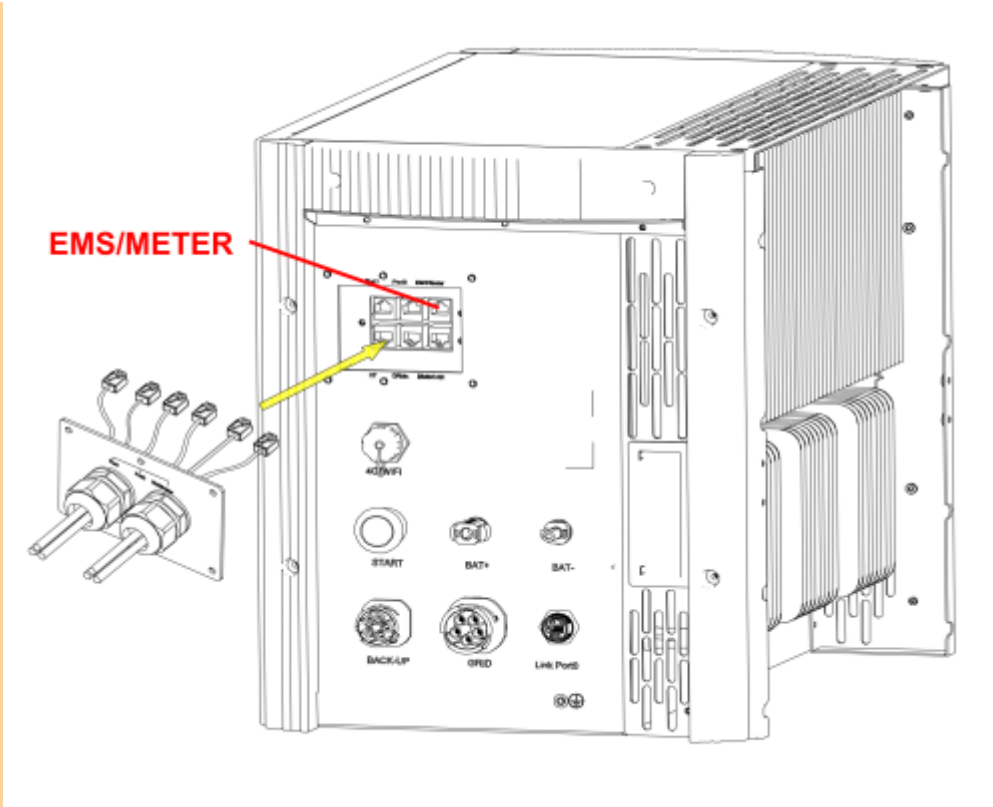

== ModBus

== Op onderstaande schema's zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. De verbinding via de RJ45 stekker is als volgt: 1 oranje/wit → A en 2 oranje → B.

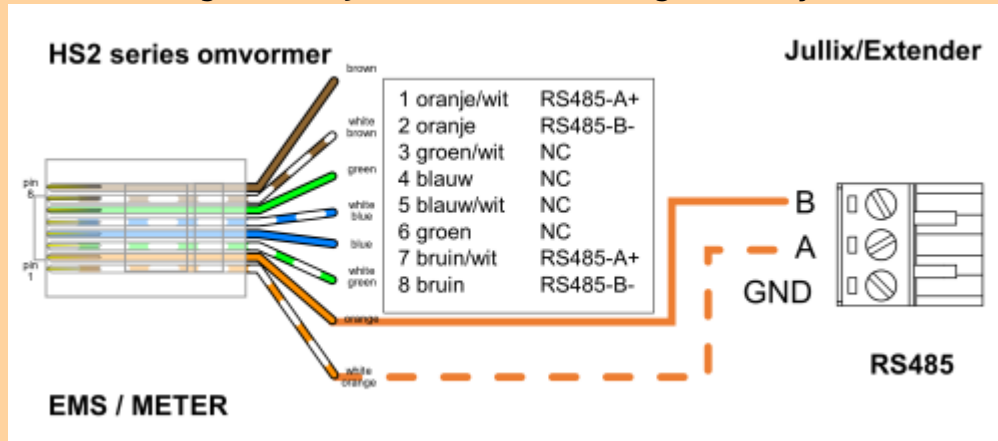


=====

Jullix/extender Modbus RTU configuratie =====



Update de Jullix of Extender naar de laatste firmware!

In de Jullix of Extender moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je een SAJ hybride omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij Type: Hybrid (1) in de Manufacturer kies je SAJ (2). Vervolgens bij Family kies je HS2 (3), en bij Device Model, SAJ HS2 (4). Bij Connection details stel je het juiste modbus adres in bij MODBUS station; de default instelling voor SAJ is 1 (5).

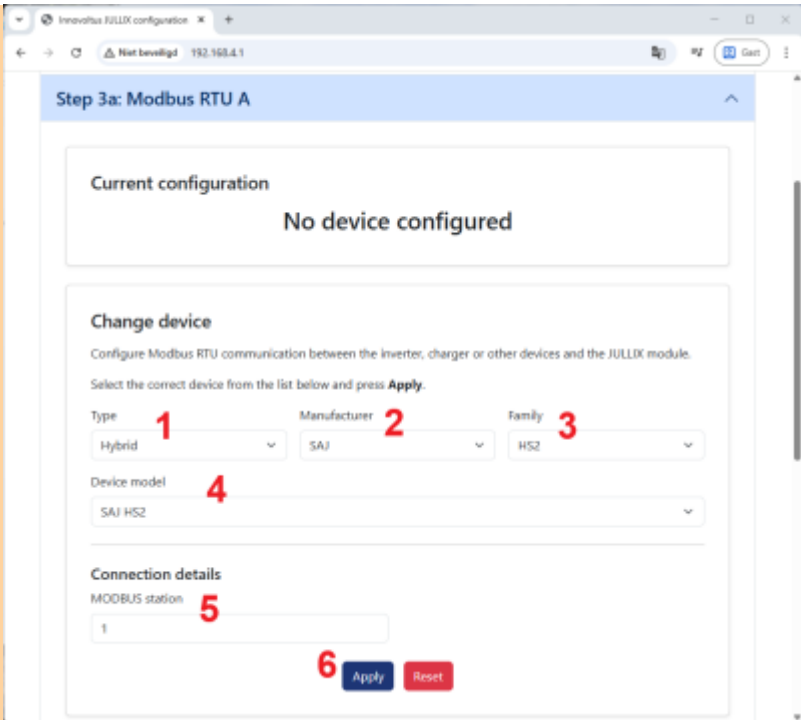

Step 3a: Modbus RTU A

Current configuration

No device configured

Change device

Configure Modbus RTU communication between the inverter, charger or other devices and the JULLIX module.

Select the correct device from the list below and press **Apply**.

Type **1** Hybrid Manufacturer **2** SAJ Family **3** HS2

Device model **4** SAJ HS2

Connection details

MOOBUS station **5** 1

6 Apply Reset

Via Apply (6) worden de instellingen bewaard.**