

INNOVOLTUS

New things under the sun




Modbus aansluiten

Inhoudsopgave

Modbus aansluiten 3

Modbus aansluiten


Een ondersteund modbus apparaat, bijvoorbeeld een omvormer, kan via één van de twee RS485/Modbus stekkers aan de jullix aangesloten worden. De RS485-kabel van het apparaat wordt aangesloten aan de meegeleverde schroefplug. Zowel de 2 signaaldraden A en B, als de GND worden aangesloten. Indien er geen kabel voorzien is raden we aan om een modbus kabel te gebruiken, bijvoorbeeld: UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22.

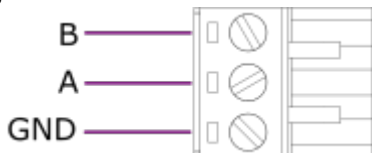

Naar omvormers voor meer informatie over de verschillende omvormers.

Naar laadpalen voor meer informatie over de verschillende laadpalen.

Naar energiemeters voor meer informatie over de verschillende energiemeters.

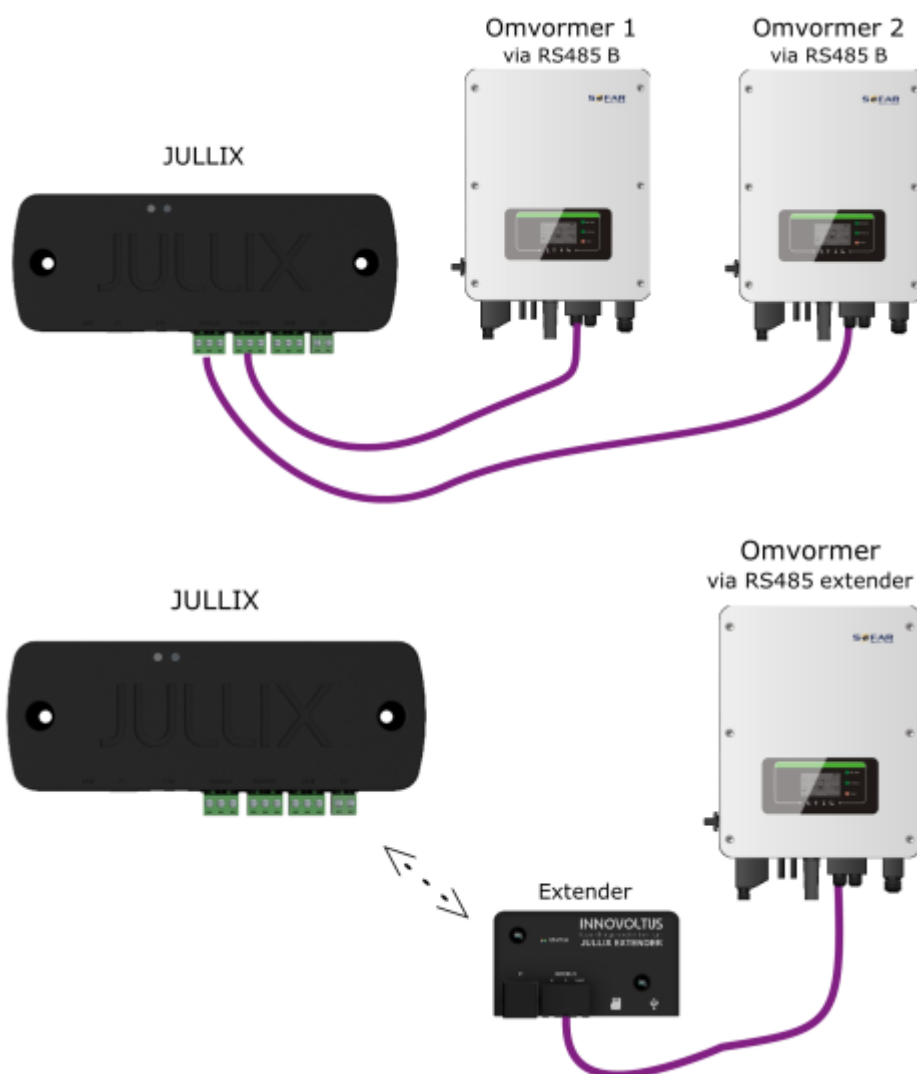

Als de omvormer niet rechtstreeks gekoppeld kan worden, dan kan dit via de Extender.